



LICITACIÓN PÚBLICA N° 23/2016
"ADQUISICIÓN DE BATERÍAS 12 VDC
Y GABINETES METÁLICOS TIPO OUTDOOR"

ACTA REUNION DE ACLARACION

Lugar: La Paz, Edif. Tower Subgerencia de Adquisiciones Piso 6
Fecha: 29 de marzo de 2016
Hora inicio: 09:10
Hora Conclusión: 09:40

PARTICIPANTES:


POR ENTEL S.A.			
N°	UNIDAD	NOMBRE	FIRMAS
1	ADQUISICIONES	Wilson Orellana	
2	ADQUISICIONES	Claudia A. Ruiz	
4	OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN	Jaime Alvarado	
5	OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN	Darío Colque	

Asesor Legal:

ENTEL S.A.			
N°	UNIDAD	NOMBRE	FIRMAS
1	CONTRATOS	Waldo Rodriguez	


PROVEEDORES				
N°	EMPRESA	NOMBRE	TELEFONO - EMAIL	FIRMAS
1	Nexus Technology S.A.	Elder Ninahuanca	71240027 – eninahuanca@nexustec.com.bo	
2	Alex Internacional S.A.	Danitza Carvajal	70584614 – info@alexinternacional.com	
3	Job.com	Ruben Quispe	78461442 – german.almanza@jobcom.com.bo	
4	V&R Electric S.R.L.	Jaime Blanco	71595052 – enriquerengel@vr- electric.com	
5	Mendoza International Import Export	Danilo Gutierrez	60551928 – danilo_gut27@hotmail.com	



N°	PREGUNTA	RESPUESTA / MODIFICACIÓN
Consultas		
1	Página 5 punto 7.2 y 7.3 Sobre el resellado de Fundempresa	Se refiere al resellado digital (electrónico) dado por Fundempresa al presentar el documento. Esto para empresas que no son Unipersonales.
2	Página 16 punto 3.5 El gabinete podría tener más espacio?	No, solo debe alojar 12 baterías, de acuerdo a lo solicitado y la figura 1.
3	Página 13 Punto 2 La propuesta puede ser para un ítem o los 5, es posible?	Si es posible.
4	Página 16 figura 1 es posible hacer una visita al lugar donde está el gabinete?	La visita es posible. El lugar, fecha y hora serán publicados en la página web.
5	Para llenar la tabla 3.1, si no nos presentamos a todos los ítems, podemos eliminar lo referido a los ítems a los que no nos presentaremos?	Deben dar respuesta a todo lo que aplica o está referido al ítem al que se presentarán.
6	Sobre los ventiladores. El gabinete con cuántos ventiladores cuenta actualmente?	Con 4, estos detalles se verán en sitio.
Consultas Escritas Empresa Alex Internacional S.A.		
1	Las baterías de arranque de 70Ah, pueden ser baterías selladas de libre mantenimiento con GEL?	En el punto 3 se indica Baterías de arranque selladas y el tipo puede ser AGM ó GEL
Consultas Escritas Empresa Enersol S.A.		
1	Página 15, punto 3.a: Se pide aclarar el tiempo de descarga, voltaje final de celda de la capacidad de 100Ah	Se tiene las condiciones standar de: Tiempo de descarga C/10, Voltaje final de la celda 1,8 Vpc a 20°C de temperatura.
2	<p>Página 15, punto 3.1.a: Se puede ofertar baterías con posición de bornes en la parte superior? Con las siguientes dimensiones: 272 x 205 x 385 mm (Ancho x Profundidad x Altu</p> 	No es posible, referirse al punto 3.1 con las dimensiones indicadas en el TBC y la figura 1.

Handwritten signatures in blue ink.

Página 16, punto 3.5: Como se ve en la siguiente imagen se puede colocar 12 baterías de 12V 100Ah con posición de bornes en la parte superior en un g:

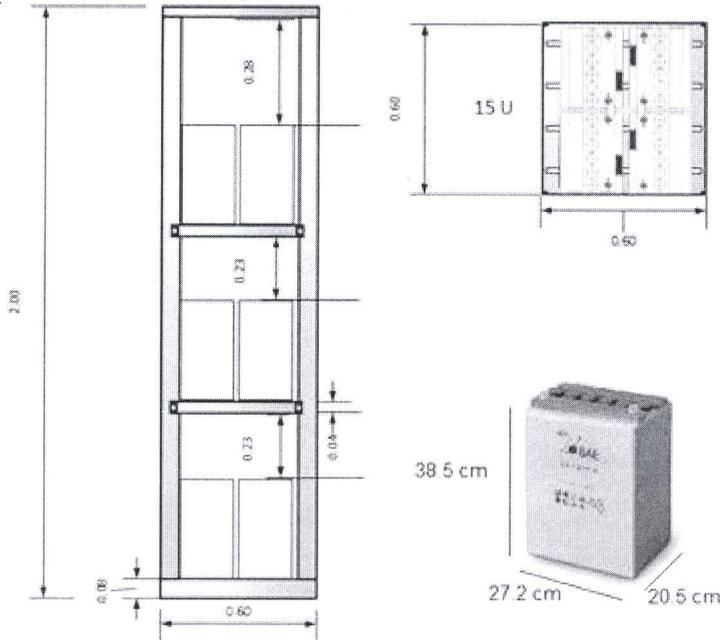

No es posible, referirse al punto 3.1 con las dimensiones indicadas en el TBC y la figura 1. Las adecuaciones, adaptaciones dificultan las labores de operaciones y mantenimiento

3

4

Página 18, punto 3.5.1: Solicitamos tiempo de entrega de 150 días, por nuestra oferta de fabricantes de baterías de origen europeo.

El plazo está establecido en el punto 3,5-1 y es de 120 días calendario.

Se realizó la recomendación del cumplimiento de los requisitos de la parte legal - administrativa, con todas las características solicitadas y vigentes.