

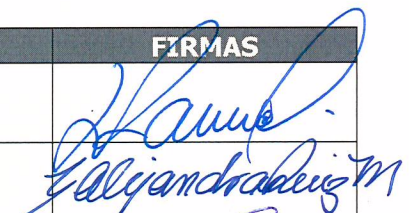




LICITACIÓN PÚBLICA N° 09/2018
"MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN"

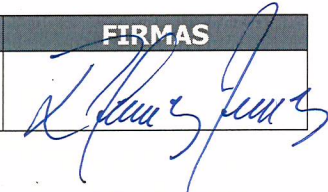
ACTA REUNION DE ACLARACION

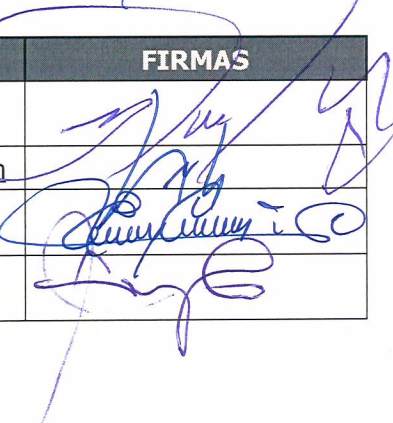
Lugar: La Paz, Edif. Tower Subgerencia de Adquisiciones Piso 6
Fecha: 20 de febrero de 2018
Hora inicio: 09:08 a.m.
Hora Conclusión: 09:30 a.m.

PARTICIPANTES:

POR ENTEL S.A.			
N°	UNIDAD	NOMBRE	FIRMAS
1	ADQUISICIONES	L. Andrea Ramos	
2	ADQUISICIONES	Claudia A. Ruiz	
4	TECNOLOGÍA	Dario Colque	
5	TECNOLOGÍA	Elio Cahuaya	

Asesor Legal:

ENTEL S.A.			
N°	UNIDAD	NOMBRE	FIRMAS
1	ADQUISICIONES	Roberto Alvarez	

PROVEEDORES				
N°	EMPRESA	NOMBRE	TELEFONO - EMAIL	FIRMAS
1	VICOM BOLIVIA	Oscar Mita	72509292 – mita@vicombolivia.com.bo	
2	TCA INGETEL	Gonzalo Amonzabel	71944516 – tcaingetel@gmail.com	
3	ALL SERVICE C&C S.R.L.	Erwin Carreño	70125588 – erwin.carreno@allservicecyc.com	
4	NPI S.R.L.	Henry Calle	73076324 – Henry.calle@npi.com.bo	



Nº	PREGUNTA	RESPUESTA / MODIFICACIÓN
Consultas		
1	Sobre los Estados Financieros Auditados, para empresas que no superan el Bs 1.200.000,00 cuál es el requerimiento?	En este caso, se aceptará constancia de los Estados Financieros con sello de Auditoría Externa. Se mantiene lo solicitado en el TBC.
2	Sobre el Extra Canon, con los precios unitarios que se definirán en el contrato, ENTEL S.A. se reserva el derecho de poder contratar una empresa externa?	Por ser un trabajo extraordinario, ENTEL S.A. podría contratar otra empresa siempre y cuando ésta ofrezca un precio menor o condiciones más favorables.
3	En la lista de sitios en Chuquisaca se menciona Monteagudo, edificio Monteagudo. Esto se refiere al lugar?	Es correcto el entendimiento.
Consultas Escritas Empresa ALL SERVICE C&C S.R.L.		
1	La boleta de Garantía de Seriedad de Propuesta debe ser por cada zona incluso si nos presentaremos a las 3 zonas o puede ser una boleta por el total de la suma de las tres zonas	Es correcto, una por cada Zona incluso si se presentaran a las 3 zonas.
2	Página 14, "...Nota: La cantidad de equipos podrá incrementar o disminuir de acuerdo a requerimiento de ENTEL S.A. durante la vigencia del Contrato..." En caso de incrementar los equipos, se debe aplicar la instrucción de la página 18, punto 6 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE MANTENIMIENTO numeral 6, ¿envío de cotización?	En este caso, se aplicarán los precios unitarios propuestos y aceptados por ENTEL S.A.
3	Página 16, punto 3 TAREAS PRINCIPALES – MANTENIMIENTO PREVENTIVO "...Aumento de gas refrigerante, incluye gas y mano de obra...", solicitamos que se tome en cuenta la mano de obra pero no la inclusión de gas refrigerante ya que tomando en cuenta que los equipos son de precisión, la cantidad que ingresa a cada equipo es bastante alta y no justifica el monto unitario por mantenimiento preventivo.	El aumento de gas no es continuo, se reduce con el mantenimiento preventivo y correctivo. Esto ocurre ocasionalmente. Por esta razón, se incluye gas y mano de obra.
4	Página 16, punto 3 TAREAS PRINCIPALES – MANTENIMIENTO PREVENTIVO "...Sellado de orificios en ambientes de equipos y pisos falsos...", solicitamos que aclaren cual es el alcance de este punto	Se trata de orificios menores en paredes y pisos falsos. No incluye piso falso, esto sería considerado extraordinario.
5	Página 18, punto 8 PERSONAL TECNICO "...Un ingeniero Electro-Mecánico, ingeniero Eléctrico o Ingeniero en Electrónica...", solicitamos se cambie a Un ingeniero Electro-Mecánico o ingeniero Eléctrico o Ingeniero en Electrónica, ya que se entiende que debe ser un ingeniero por cuadrilla.	Se mantiene lo solicitado, aclarando que es sólo un ingeniero por cuadrilla.
6	Página 18, punto 8 PERSONAL TECNICO "...Dos técnicos en Electricidad, Electrónica o Mecánica con formación en climatización y refrigeración industrial...", solicitamos se cambie a Dos técnicos en Electricidad o Electrónica o Mecánica o climatización y refrigeración industrial, debido a que los técnicos en Climatización y Refrigeración Industrial son certificados por INFOCAL y avalados por la Comisión Gubernamental del Ozono.	Se mantiene lo requerido ya que los técnicos, aparte de su formación, deberán tener cursos o formación en climatización o refrigeración, con certificación otorgada por alguna institución del área.



7	Página 19, punto 11 "...Un vehículo, modelo 2013 adelante en buen estado por centro...", solicitamos se cambie por Un vehículo, en buen estado por centro.	Se mantiene lo requerido ya que el modelo garantiza, de mejor forma, un vehiculo nuevo y en un buen estado para una atención oportuna.
8	Página 19, punto 11 "...Licencia ambiental para manejo de gas refrigerante...", solicitamos se elimine ese punto debido a que no hay institución en Bolivia que emita esa licencia.	De acuerdo, se modificará en el TBC.

Se realizó la recomendación del cumplimiento de los requisitos de la parte legal - administrativa, con todas las características solicitadas y vigentes.

La documentación deberá presentarse en sobres separando la parte Administrativa, Técnica y Económica, tanto la parte Técnica como la Económica deberán incluir copias digitales idénticas a las impresas, estas últimas deberán estar correctamente foliadas.